

NP 3153 LT 3~ 415


Pompe submersible Fonte avec roue N brevetée à canal semi ouverte auto-nettoyante. Rendement élevé et constant. Idéale dans la plupart des applications en eaux usées. Elle peut être optimisée avec le système breveté Guide-pin®. Conception modulaire avec roue Fonte au chrome ou Inox possible.



Spécifications techniques



Courbes selon: Eau, claire Eau, claire [100%], 4 °C, 999,9 kg/m³, 1,5692 mm²/s

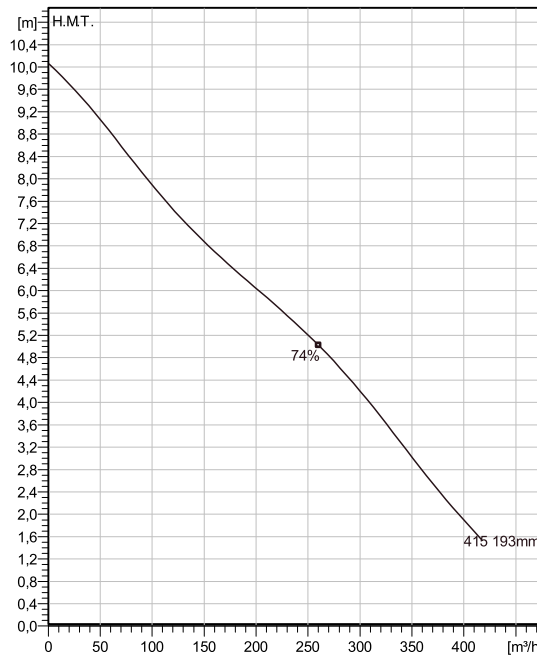

Nominal (mean) data shown. Under- and over-performance from this data should be expected due to standard manufacturing tolerances. Please consult your local Flygt representative for performance guarantees.

Configuration

Code moteur N3153.182 21-15-4AA-W 7.5KW	Type d'Installation P - Installation immergée sur pied d'assise
Diamètre roue 193 mm	Diamètre de refoult 200 mm

Info pompe

Diamètre de roue 193 mm
Discharge diameter 200 mm
Diamètre d'asp. 200 mm
Vitesse de fonct. Maxi 1465 rpm
Nombre de pales 2
Temp. de fluide max. 40 °C

Matériau

Roue Fonte grise

Projet Xylect-20500801
Bloc

Créé par
Créé le 8/22/2024 Mise à jour 8/22/2024

NP 3153 LT 3~ 415

Spécifications techniques Moteur - Description



Code moteur N3153.182 21-15-4AA-W 7.5KW	Phases 3~	Viitesse nominale 1465 rpm	Puiss. nom. 7,5 kW
Approuvé ATEX No	Nombre de pôles 4	Intensité nominale 16 A	Variante stator 1
Fréquence 50 Hz	Tension nom. 400 V	Cl. d'isolation H	Type de service S1
Version code 182			

Moteur - Données techniques

Facteur de puiss. - 1/1 de charge 0,76	Rendement moteur - 1/1 de charge 87,0 %	Moment d'inertie total 0,061 kg m ²	Nb de dém. maxi / h 30
Facteur de puiss. - 3/4 de charge 0,68	Rendement moteur - 3/4 de charge 87,2 %	Intensité de dém, direct 107 A	
Facteur de puiss. - 1/2 de charge 0,55	Rendement moteur - 1/2 de charge 85,6 %	Intensité de dém, E-T 35,7 A	

Projet Xylect-20500801
Bloc

Créé par
Créé le 8/22/2024 Mise à jour 8/22/2024

NP 3153 LT 3~ 415

Courbe de performances




Point de fonctionnement

Débit

H.M.T.

Courbes selon: Eau, claire Eau, claire [100%], 4 °C, 999,9 kg/m³, 1,5692 mm²/s

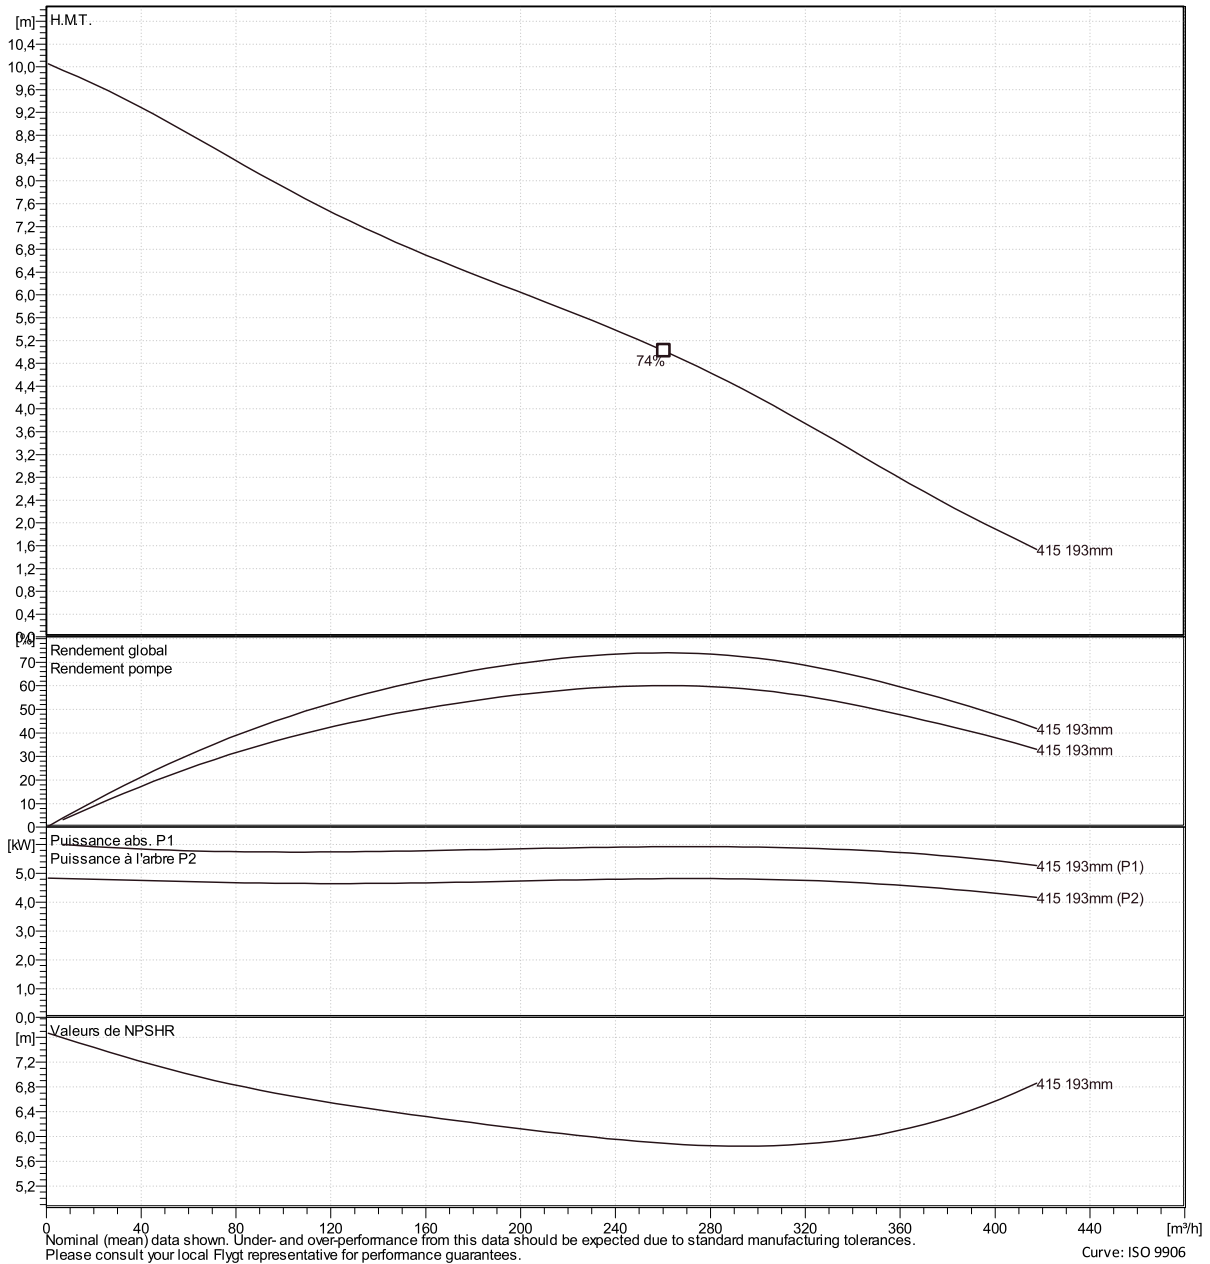

Xylect-20500801

Créé le

8/22/2024

Mise à jour


8/22/2024

NP 3153 LT 3~ 415

Analyse données



Courbes selon: Eau, claire [100%] ; 4°C; 999,9kg/m³; 1,5692mm²/s

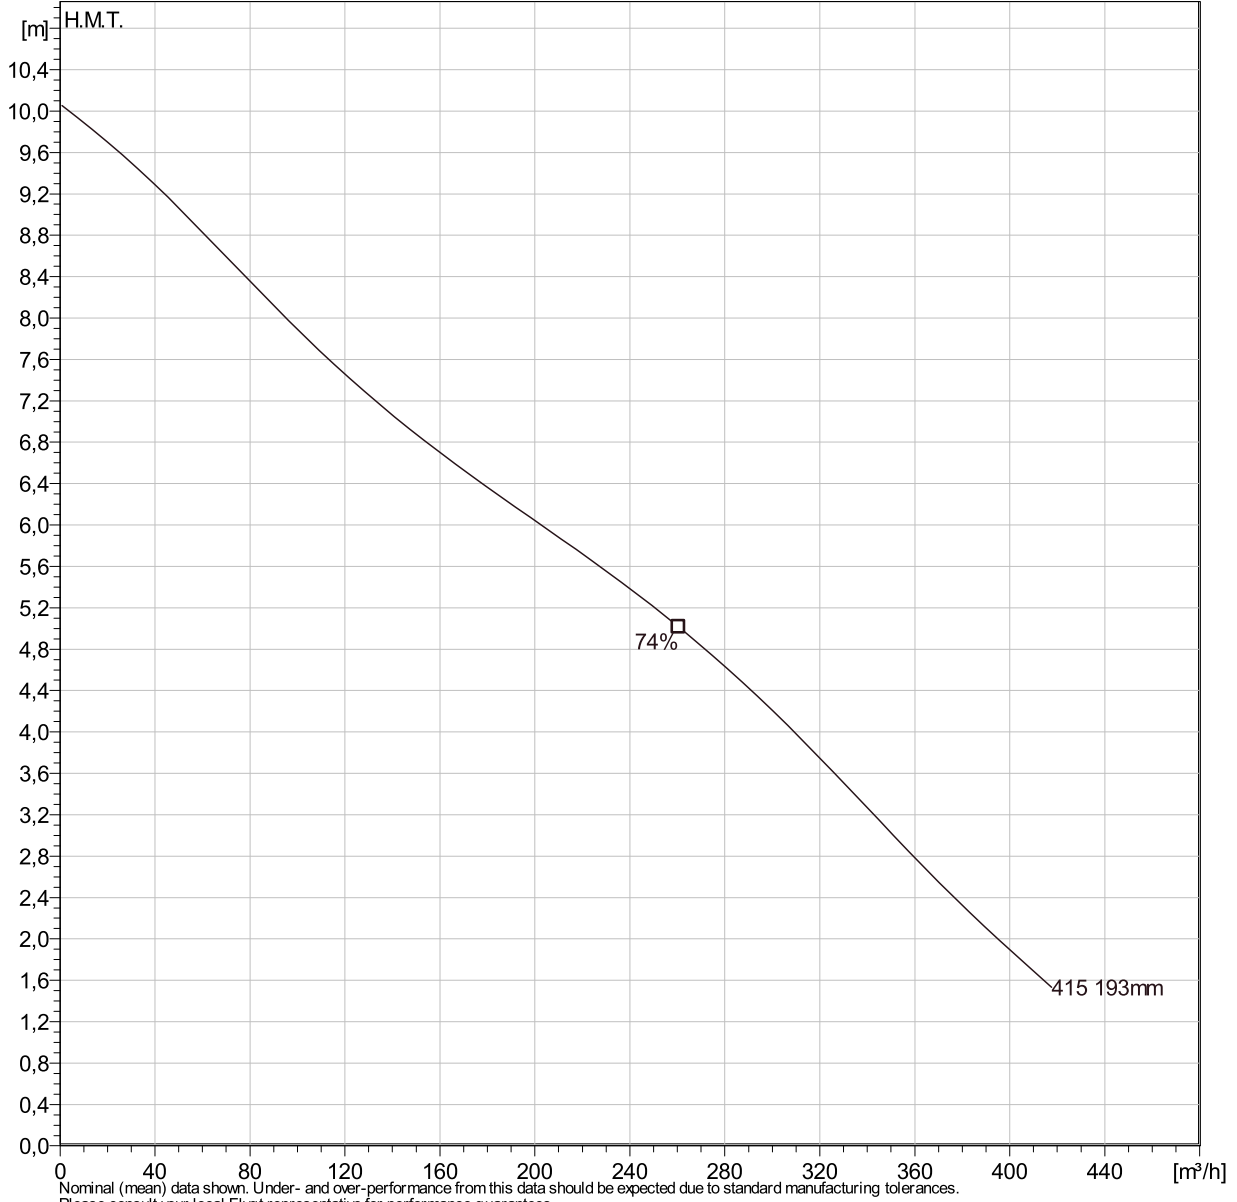

Nominal (mean) data shown. Under- and over-performance from this data should be expected due to standard manufacturing tolerances. Please consult your local Flygt representative for performance guarantees.

Caractéristiques de fonct.

Pumps / Systems	Débit m³/h	H.M.T. m	Puiss. à l'arbre kW	Débit m³/h	H.M.T. m	Puiss. à l'arbre kW	Rend. Hydr.	Energie spéc. kWh/m³	NPSHre m
-----------------	---------------	-------------	------------------------	---------------	-------------	------------------------	-------------	-------------------------	-------------


Projet		Créé par	
Bloc	Xylect-20500801	Créé le	8/22/2024
		Mise à jour	8/22/2024

NP 3153 LT 3~ 415

Courbe VDF



Courbes selon: Eau, claire, 4 °C, 999,9 kg/m³, 1,5692 mm²/s

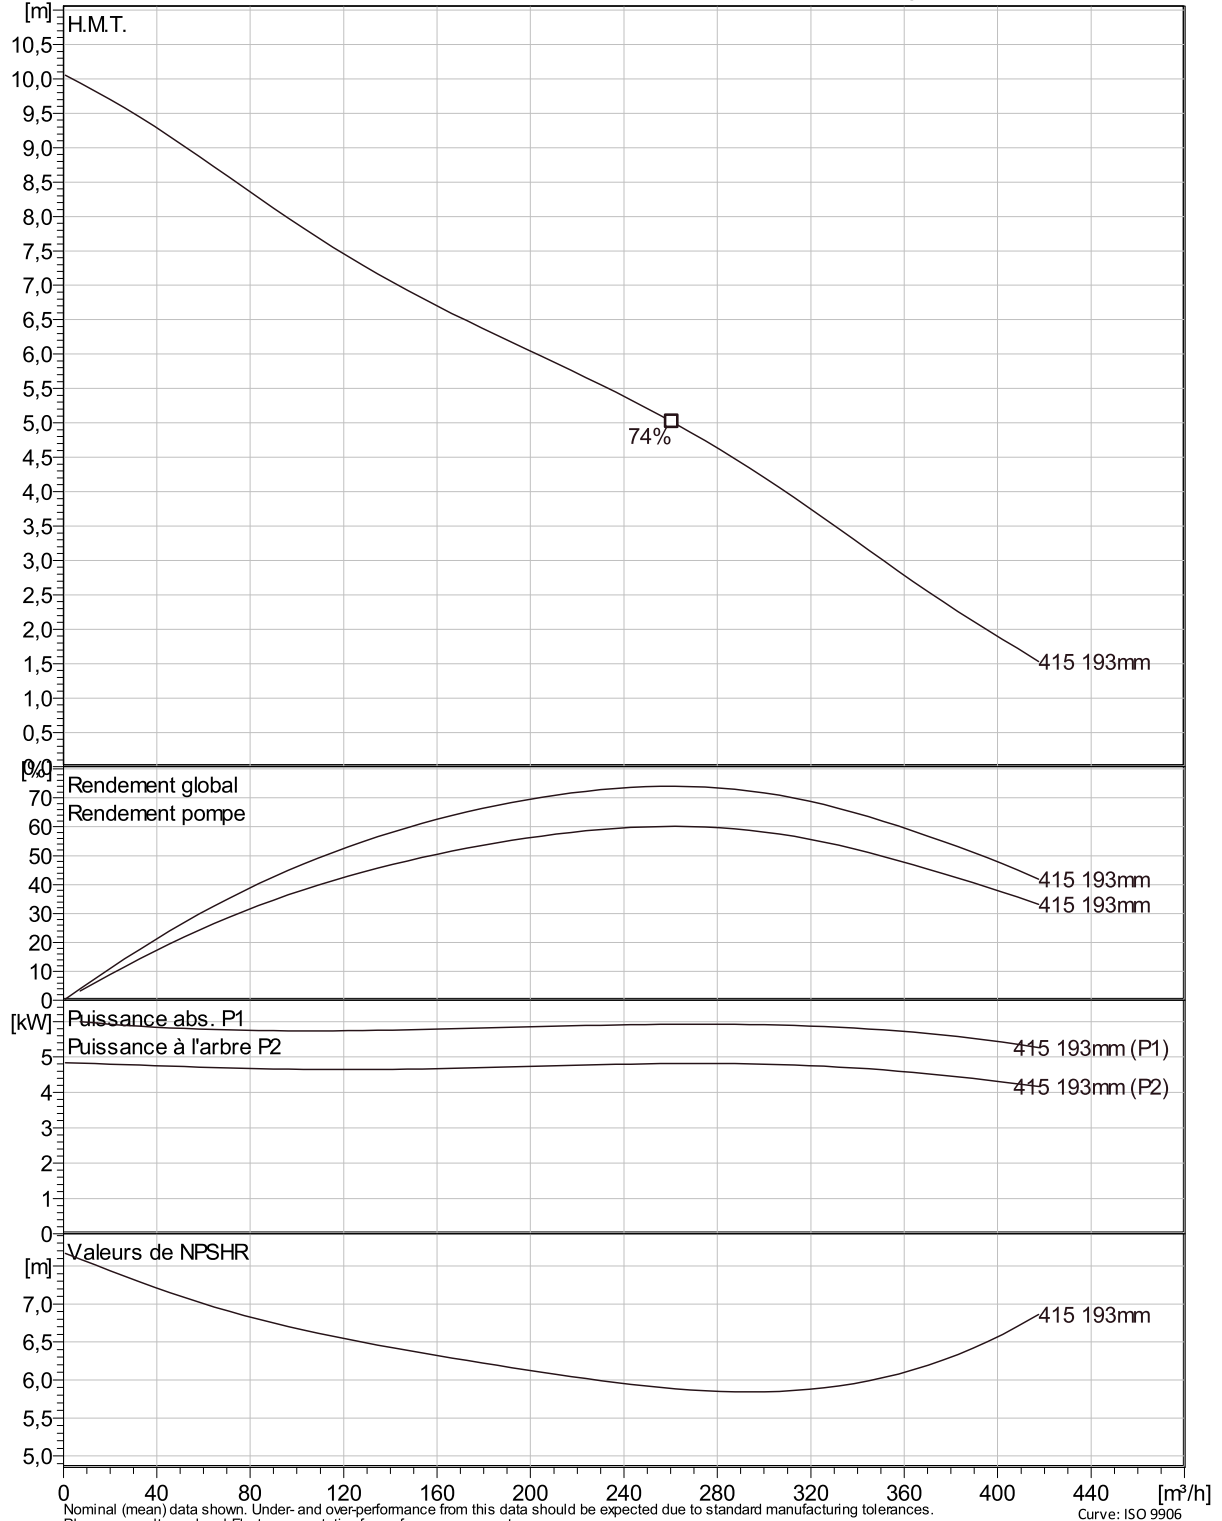

Nominal (mean) data shown. Under- and over-performance from this data should be expected due to standard manufacturing tolerances. Please consult your local Flygt representative for performance guarantees. Curve: ISO 9906


Projet	Xylect-20500801	Créé par	
Bloc		Créé le	8/22/2024
		Mise à jour	8/22/2024

NP 3153 LT 3~ 415

Analyse VDF



Courbes selon: Eau, claire [100%] ; 4°C; 999,9kg/m³; 1,5692mm²/s

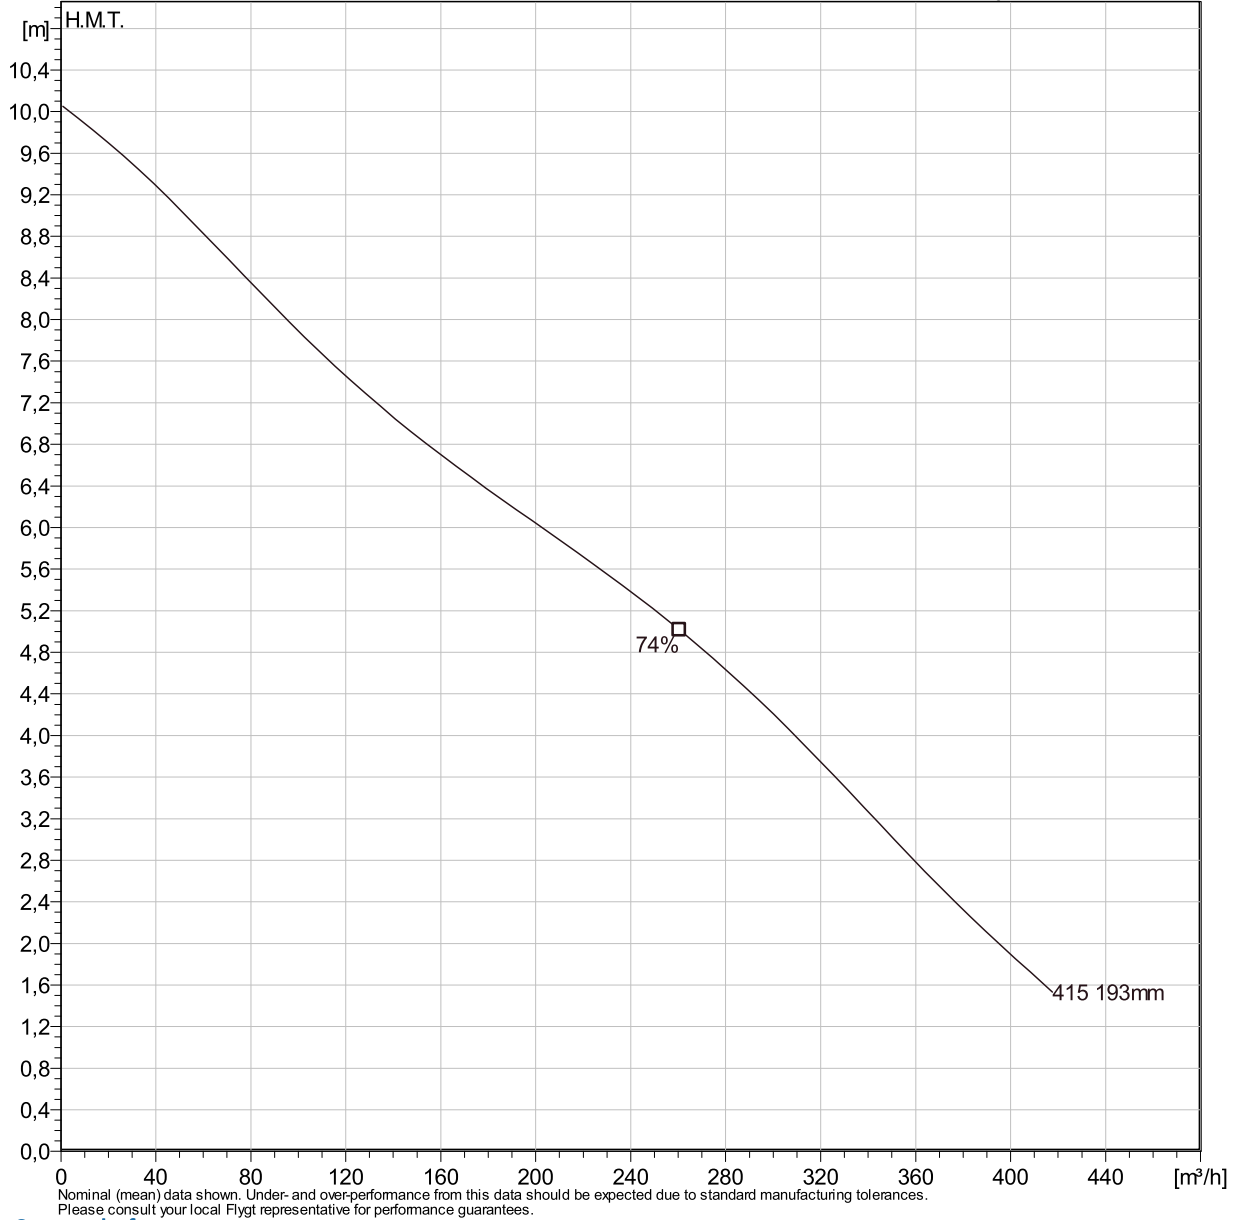


Caract. de fonct.

Pumps / Systems	Fréquence	Débit	H.M.T.	Puiss. à l'arbre	Débit	H.M.T.	Puiss. à l'arbre	Rend. Hydr.	Energie spécifique	NPSHre
		m³/h	m	kW	m³/h	m	kW		kWh/m³	m

Projet	Xylect-20500801	Créé par	
Bloc		Créé le	8/22/2024
		Mise à jour	8/22/2024

NP 3153 LT 3~ 415

Plan d'encombrement

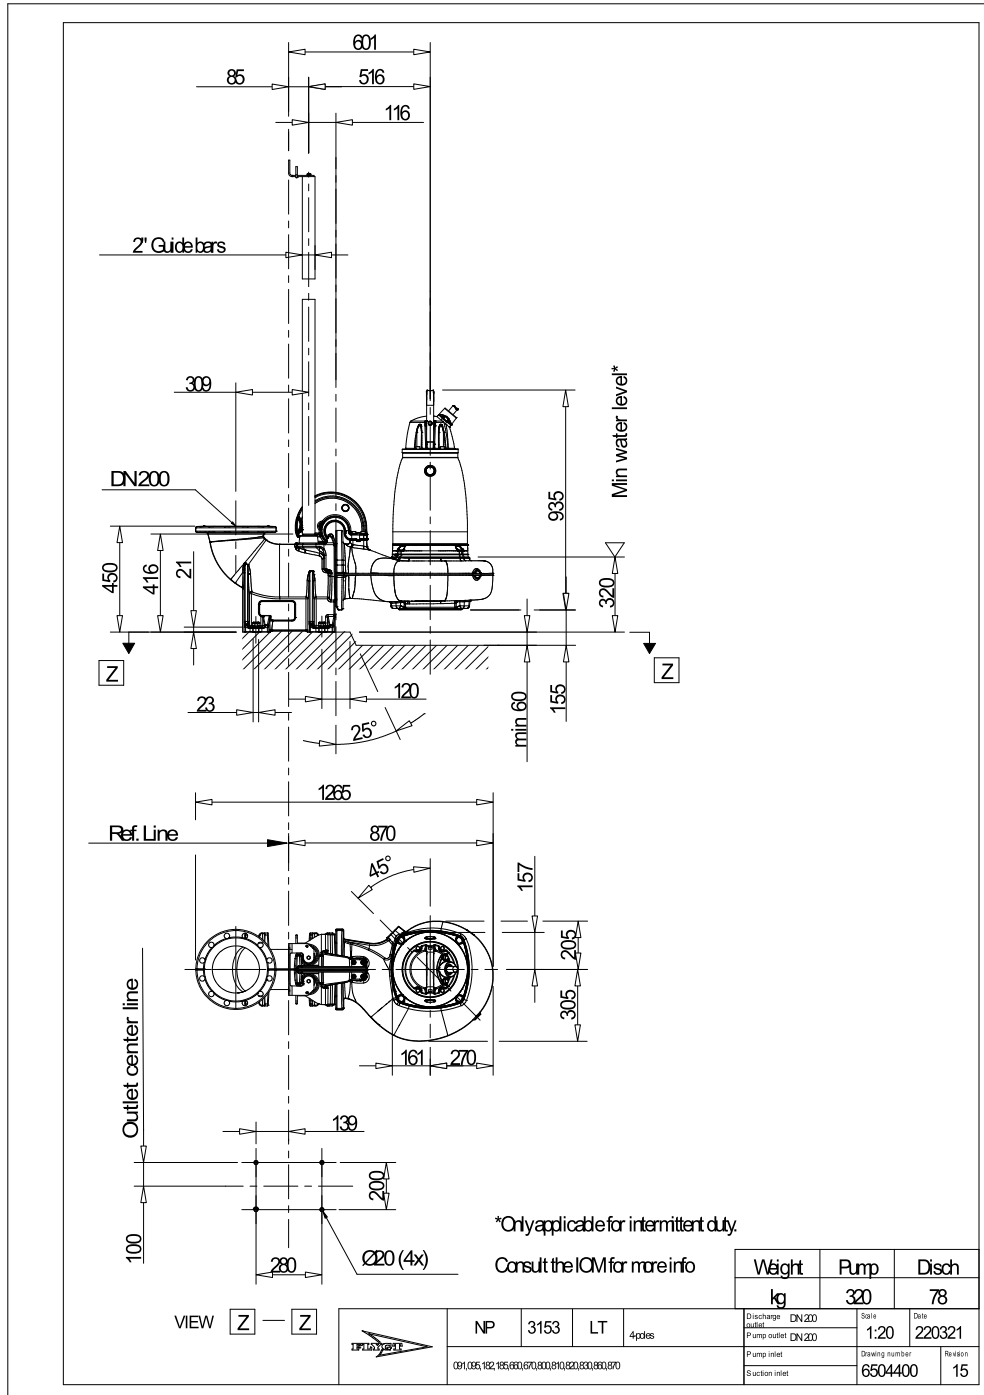

Projet Xylect-20500801
Bloc

Créé par
Créé le 8/22/2024 Mise à jour 8/22/2024